



Bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles

MISE À JOUR : OCTOBRE 2022

Coordination et rédaction

Direction de l'expertise et de l'innovation
Direction générale de la planification et de l'expertise
Secteur de la gouvernance des infrastructures

Pour information

Renseignements généraux
Ministère de l'Éducation
1035, rue De La Chevrotière, 27^e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 643-7095
Ligne sans frais : 1 866 747-6626

© Gouvernement du Québec
Ministère de l'Éducation

ISBN 978-2-550-96530-5 (PDF)

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022

22-105-17_w2

Table des matières

Introduction	1
Contexte	2
Résultats	3
Établissements scolaires publics	3
Établissements d'enseignement privés	4
Analyse	6
Conclusion	7
Annexe 1 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements préscolaires et primaires	8
Annexe 2 – Données détaillées mises à jour par centres de services scolaires / commissions scolaires pour les établissements secondaires, centres de formation des adultes et centres de formation professionnelle	12
Annexe 3 – Données détaillées mises à jour pour les établissements d'enseignement privés	16

Introduction

Soucieux de la santé et du bien-être des élèves et du personnel, le gouvernement du Québec a adopté, dès son approbation en 2019, la nouvelle recommandation de Santé Canada de 5 µg/L comme concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable, qui est en fait la norme la plus sévère en Amérique du Nord. Le *Règlement sur la qualité de l'eau potable* a été modifié en conséquence et est entré en vigueur le 25 mars 2021.

Pour permettre de vérifier le respect de cette norme, une opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles a été réalisée en moins de 18 mois dans 3 451 bâtiments scolaires du Québec entre l'automne 2019 et le printemps 2021. Cette opération a permis de dresser un portrait de la situation sur le terrain et d'instaurer des mécanismes de contrôle immédiats afin d'assurer la sécurité des points d'eau potable dans tous les établissements scolaires.

La première reddition de comptes sur l'avancement global des travaux correctifs effectués a mené à la réalisation du Bilan de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles (le Bilan), publié en octobre 2021.

De surcroît, le Ministère a demandé aux organismes scolaires et aux établissements d'enseignement privés de poursuivre les travaux correctifs de sécurisation de tous les points d'eau non conformes connus tout au long de l'année scolaire 2021-2022 et de l'été 2022.

Le Ministère a également demandé aux organismes scolaires et aux établissements d'enseignement privés de lui fournir une nouvelle reddition de comptes sur l'opération de dépistage du plomb dans l'eau afin de mettre à jour l'information disponible sur l'état du réseau. Cette mise à jour permet de constater l'évolution des travaux correctifs des points d'eau non conformes entre la fin de la campagne de dépistage à l'été 2021 et la rentrée scolaire de septembre 2022.

Le présent document consiste en une mise à jour du Bilan publié en octobre 2021, intégrant les nouvelles déclarations d'état de tous les organismes scolaires publics et privés. L'exercice réalisé permet de suivre l'impact des travaux effectués au cours de l'année scolaire 2021-2022 et de l'été 2022 pour pouvoir accéder à des points d'eau potable avec une concentration en plomb inférieure à 5 µg/L dans les infrastructures scolaires.

Contexte

Afin de mieux cerner et comprendre les résultats présentés, il est important de rappeler certains éléments concernant la campagne de dépistage du plomb dans l'eau des écoles, soit les étapes de l'opération, l'explication du protocole d'échantillonnage ainsi que les critères de classement et de conformité des points d'eau.

- Le déroulement de l'opération de dépistage du plomb dans l'eau des écoles comprenait quatre étapes, soit les mesures des concentrations de plomb, la sécurisation immédiate des points d'eau non conformes (ex. : fermeture du point d'eau ou mise en place d'une procédure de rinçage préventif), la planification des interventions à moyen et à long terme, et la reddition de comptes au Ministère.
- Le Ministère a publié, en 2020, la [*Procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l'eau des écoles du Québec*](#), qui a été élaborée avec le réseau scolaire, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Institut national de santé publique du Québec et M^{me} Michèle Prévost, professeure titulaire, ingénieure et experte reconnue mondialement dans le domaine de l'eau potable. Selon le protocole y étant décrit, deux échantillons d'eau devaient être prélevés à chaque point d'eau pour la mesure de la concentration de plomb, soit :
 - P0s : 1^{er} jet sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation;
 - P30s : après 30 secondes d'écoulement continu.
- Un point d'eau est non conforme si au moins une des teneurs en plomb, au premier jet (P0s) et après rinçage (P30s), est supérieure à 5 µg/L.

Le tableau 1 résume les actions immédiates demandées par le Ministère en fonction des résultats obtenus (P0s et P30s) pour assurer la sécurisation des points d'eau jusqu'à la mise en place de correctifs.

Tableau 1 : Résumé des critères de conformité et des actions immédiates à réaliser

Concentration du premier échantillon (P0s : mesuré à 0 seconde)	Concentration du second échantillon (P30s : mesuré après 30 secondes d'écoulement)	Conformité	Intervention immédiate
Inférieure à 5 µg/L	Inférieure à 5 µg/L	Conforme	Aucune action
Supérieure à 5 µg/L	Inférieure à 5 µg/L	Non conforme	Faire couler l'eau au moins une minute avant de la consommer
Inférieure à 5 µg/L	Supérieure à 5 µg/L	Non conforme	Condamner le point d'eau
Supérieure à 5 µg/L	Supérieure à 5 µg/L		

Les points d'eau corrigés sont considérés conformes après vérification selon la procédure de dépistage appliquée.

Résultats

Les résultats de la compilation des données reçues des organismes scolaires publics et privés sont présentés aux tableaux 2 à 5 selon la conformité des points d'eau et les critères fournis au tableau 1.

Ils représentent, respectivement en date du 19 août 2022 et du 28 septembre 2022, l'état de situation à l'échelle provinciale sur la conformité des points d'eau dans les établissements scolaires publics et d'enseignement privés.

Établissements scolaires publics

Tableau 2 : Résultats de l'opération de dépistage pour les établissements scolaires publics en date du 19 août 2022

	Nombre de CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Points d'eau conformes	Points d'eau non conformes et sécurisés
Établissements préscolaires et primaires	72 (100 %)	2 364	50 508	39 943 (79 %)	10 565 (21 %)
Établissements secondaires et autres*	72 (100 %)	793	21 287	14 207 (67 %)	7 080 (33 %)
Total		3 157	71 795	54 150 (75 %)	17 645 (25 %)

*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

Tableau 3 : Évolution du nombre de points d'eau conformes et non conformes pour les établissements scolaires publics entre la fin de l'opération de dépistage en août 2021 et la mise à jour d'août 2022

	Points d'eau conformes		Points d'eau non conformes et sécurisés	
Année	2021	2022	2021	2022
Établissements préscolaires et primaires	33 959 (67 %)	39 943 (79 %)	16 921 (33 %)	10 565 (21 %)
Établissements secondaires et autres*	12 753 (57 %)	14 207 (67 %)	9 430 (43 %)	7 080 (33 %)
Total	46 712 (64 %)	54 150 (75 %)	26 351 (36 %)	17 645 (25 %)

*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

Il est à noter que le nombre de points d'eau varie entre les exercices de 2021 et de 2022, ce qui s'explique principalement par la réalisation de travaux de plomberie ou de démolition.

La figure 1 présente l'évolution de la situation, à l'échelle provinciale, des points d'eau non conformes dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires publics d'août 2021 à août 2022.

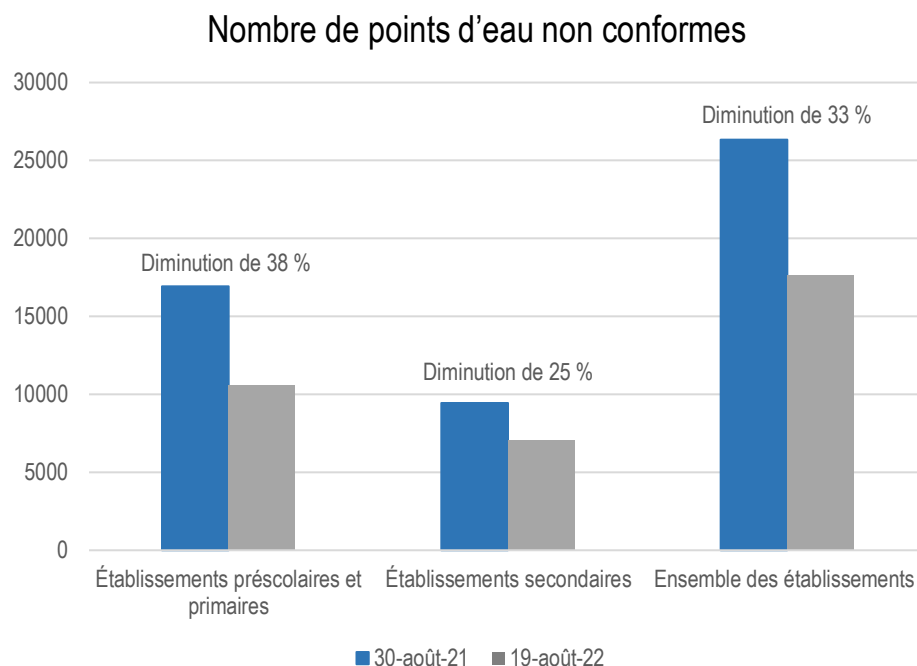


Figure 1 : Évolution de l'état de la situation pour les établissements scolaires entre août 2021 et août 2022

Établissements d'enseignement privés

Tableau 4 : Résultats de l'opération de dépistage pour les établissements d'enseignement privés en date du 28 septembre 2022

	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Points d'eau conformes	Points d'eau non conformes et sécurisés
Établissements préscolaires et primaires	175	2 052	1 982 (97 %)	70 (3 %)
Établissements secondaires et autres*	123	2 278	2 181 (96 %)	97 (4 %)
Total	298	4 330	4 163 (96 %)	167 (4 %)

*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

Tableau 5 : Évolution du nombre de points d'eau conformes et non conformes pour les établissements d'enseignement privés entre la fin de l'opération de dépistage en septembre 2021 et la mise à jour de septembre 2022

Année	Points d'eau conformes		Points d'eau non conformes et sécurisés	
	2021	2022	2021	2022
Établissements préscolaires et primaires	1 563 (88 %)	1 982 (97 %)	220 (12 %)	70 (3 %)
Établissements secondaires et autres*	1 604 (83 %)	2 181 (96 %)	332 (17 %)	97 (4 %)
Total	3 167 (85 %)	4 163 (96 %)	552 (15 %)	167 (4 %)

*Centres d'éducation des adultes et centres de formation professionnelle

La figure 2 présente l'évolution de la situation, à l'échelle provinciale, des points d'eau non conformes dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires privés de septembre 2021 à septembre 2022.

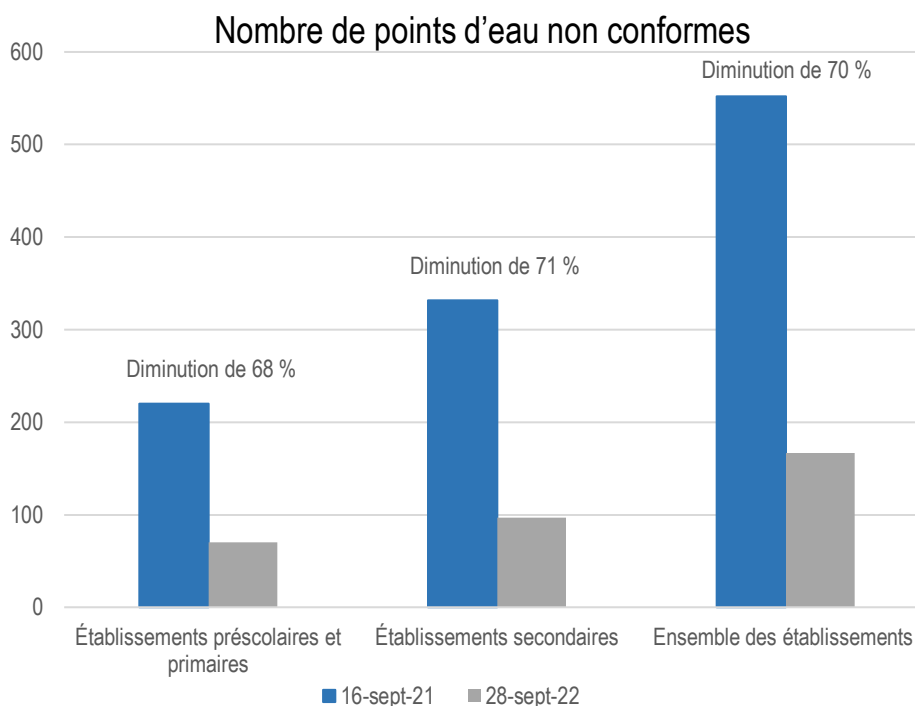


Figure 2 : Évolution de l'état de la situation pour les établissements d'enseignement privés de septembre 2021 à septembre 2022

Analyse

Selon les directives du Ministère figurant dans la [*Procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l'eau des écoles du Québec*](#), les organismes scolaires devaient faire des interventions immédiates pour sécuriser les points d'eau lorsqu'une mesure de concentration de plomb ne respectait pas le critère de 5 µg/L. Tous les points d'eau dépassant ce critère ont été sécurisés, soit par leur fermeture, par l'installation de filtres certifiés pour le plomb ou encore par la mise en place d'une procédure de rinçage préventif.

Rappelons que le Ministère a aussi demandé aux organismes scolaires de continuer à mettre en place des interventions correctives à moyen terme (installation de filtres anti-plomb) et à long terme (remplacement de plomberie) pour corriger définitivement tous les points d'eau jugés non conformes.

Il importe de préciser que le Bilan représente un état de la situation à une date donnée; les organismes scolaires sont responsables de réaliser des travaux correctifs de manière continue.

Par ailleurs, l'ensemble des 72 organismes scolaires du réseau public ont participé à l'exercice de reddition de comptes. Pour ce qui est du réseau privé, les données récoltées concernent environ 89 % de ses bâtiments. À titre indicatif, le détail des données analysées est fourni aux annexes 1, 2 et 3.

La poursuite des efforts en cours dans les réseaux scolaires public et privé se reflétera dans les prochaines redditions de comptes.

Établissements scolaires publics

- Les travaux correctifs réalisés depuis la fin de la campagne de dépistage à l'été 2021 ont permis de corriger 8 706 points d'eau au total, soit environ 33 % du nombre de points d'eau non conformes.
- Pour l'ensemble des bâtiments préscolaires, primaires et secondaires (incluant les centres de formation professionnelle et centres d'éducation des adultes), soit 71 795 points d'eau, 75 % des points d'eau mesurés sont jugés conformes et 25 % des points d'eau non conformes demeurent sécurisés.
- Pour les bâtiments préscolaires et primaires, sur l'ensemble des 50 508 points d'eau testés, 79 % sont jugés conformes.
- Pour les bâtiments secondaires, les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle, 67 % de l'ensemble des 21 287 points d'eau testés sont jugés conformes.

Établissements d'enseignement privés

- Les travaux correctifs réalisés depuis la fin de la campagne de dépistage à l'été 2021 ont permis de corriger 385 points d'eau au total, soit environ 70 % du nombre de points d'eau non conformes.
- Pour l'ensemble des bâtiments préscolaires, primaires et secondaires (incluant les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes), soit 4 330 points d'eau, 96 % des points d'eau mesurés sont jugés conformes et 4 % des points d'eau non conformes demeurent sécurisés.
- Pour les bâtiments préscolaires et primaires, sur l'ensemble des 2 052 points d'eau testés, 97 % sont jugés conformes.
- Pour les bâtiments secondaires, les centres d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle, 96 % de l'ensemble des 2 278 points d'eau testés sont jugés conformes.

Conclusion

À la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la présente mise à jour du Bilan, on constate que les travaux correctifs réalisés ont permis de réduire le nombre de points d'eau non conformes de 33 % dans les établissements scolaires publics (en date du 19 août 2022) et de 70 % dans les établissements d'enseignement privés (en date du 28 septembre 2022).

Environ 25 % des points d'eau du réseau scolaire public et 4 % des points d'eau du réseau scolaire privé ne respectent toujours pas la nouvelle recommandation de Santé Canada de 5mg/L comme concentration maximale acceptable de plomb dans l'eau potable adoptée par le Québec. Or, le Ministère et les organismes scolaires continuent de travailler en étroite collaboration pour apporter les correctifs nécessaires aux points d'eau non conformes, mais sécurisés (disponibles avec une consigne de laisser couler l'eau une minute avant de la consommer ou condamnés temporairement). Le Ministère continuera également de faire un suivi de l'état d'avancement de ces travaux par le biais d'une reddition de comptes annuelle. Un soutien personnalisé sera également offert par le Ministère aux organismes scolaires qui présentent encore un taux élevé de points d'eau non conformes.

Enfin, un guide de référence permettant d'encadrer les bonnes pratiques de suivi et de correction des points d'eau, élaboré conjointement avec le réseau scolaire public, est en préparation et sera disponible au printemps 2023.

Annexe 1 – Données détaillées, mises à jour le 19 août 2022, par centre de services scolaire / commission scolaire pour les établissements préscolaires et primaires

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
des Affluents	60	2 411	2 199 (91,2 %)	212 (8,8 %)
des Appalaches	19	49	49 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de la Baie-James	7	106	62 (58,5 %)	44 (41,5 %)
de la Beauce-Etchemin	54	855	843 (98,6 %)	12 (1,4 %)
des Bois-Francs	43	913	878 (96,2 %)	35 (3,8 %)
de la Capitale	54	1 946	1 574 (80,9 %)	372 (19,1 %)
Central Québec	14	221	221 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de Charlevoix	12	130	130 (100,0 %)	0 (0,0 %)
du Chemin-du-Roy	57	1 550	1 226 (79,1 %)	324 (20,9 %)
des Chênes	48	1 309	1 309 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Chic-Chocs	18	362	229 (63,3 %)	133 (36,7 %)
au Cœur-des-Vallées	16	361	338 (93,6 %)	23 (6,4 %)
de la Côte-du-Sud	38	449	308 (68,6 %)	141 (31,4 %)
crie	12	552	373 (67,6 %)	179 (32,4 %)
des Découvreurs	26	894	759 (84,9 %)	135 (15,1 %)
des Draveurs	36	482	334 (69,3 %)	148 (30,7 %)
Eastern Shores	4	52	31 (59,6 %)	21 (40,4 %)
Eastern Townships	20	190	190 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
de l'Énergie	39	904	418 (46,2 %)	486 (53,8 %)
English-Montréal	32	438	352 (80,4 %)	86 (19,6 %)
de l'Estuaire	21	400	400 (100,0 %)	0 (0,0 %)
du Fer	13	194	143 (73,7 %)	51 (26,3 %)
du Fleuve-et-des-Lacs	34	342	300 (87,7 %)	42 (12,3 %)
des Grandes-Seigneuries	37	434	411 (94,7 %)	23 (5,3 %)
Harricana	17	237	159 (67,1 %)	78 (32,9 %)
des Hautes-Laurentides	22	270	207 (76,7 %)	63 (23,3 %)
des Hautes-Rivières	44	692	563 (81,4 %)	129 (18,6 %)
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	15	185	177 (95,7 %)	8 (4,3 %)
des Hauts-Cantons	30	188	140 (74,5 %)	48 (25,5 %)
des Îles	5	52	48 (92,3 %)	4 (7,7 %)
De La Jonquière	18	36	35 (97,2 %)	1 (2,8 %)
de Kamouraska–Rivière-du-Loup	32	446	278 (62,3 %)	168 (37,7 %)
Kativik	14	33	16 (48,5 %)	17 (51,5 %)
du Lac-Abitibi	14	280	207 (73,9 %)	73 (26,1 %)
du Lac-Saint-Jean	20	151	139 (92,1 %)	12 (7,9 %)
du Lac-Témiscamingue	10	77	55 (71,4 %)	22 (28,6 %)
des Laurentides	25	324	172 (53,1 %)	152 (46,9 %)
de Laval	81	1 357	1 347 (99,3 %)	10 (0,7 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Lester-B.-Pearson	35	300	240 (80,0 %)	60 (20,0 %)
du Littoral	9	31	22 (71,0 %)	9 (29,0 %)
Marguerite-Bourgeoys	83	2 469	1 379 (55,9 %)	1 090 (44,1 %)
Marie-Victorin	58	888	858 (96,6 %)	30 (3,4 %)
des Mille-Îles	67	2 424	1 325 (54,7 %)	1 099 (45,3 %)
de Montréal	163	4 904	3 222 (65,7 %)	1 682 (34,3 %)
des Monts-et-Marées	24	284	262 (92,3 %)	22 (7,7 %)
de la Moyenne-Côte-Nord	8	87	87 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Navigateurs	53	834	679 (81,4 %)	155 (18,6 %)
New Frontiers	10	70	25 (35,7 %)	45 (64,3 %)
de l'Or-et-des-Bois	15	174	164 (94,3 %)	10 (5,7 %)
des Patriotes	59	2 168	1 979 (91,3 %)	189 (8,7 %)
du Pays-des-Bleuets	25	320	305 (95,3 %)	15 (4,7 %)
des Phares	29	666	540 (81,1 %)	126 (18,9 %)
de la Pointe-de-l'Île	51	1 684	1 547 (91,9 %)	137 (8,1 %)
des Portages-de-l'Outaouais	32	930	658 (70,8 %)	272 (29,2 %)
de Portneuf	21	298	298 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Premières-Seigneuries	59	1 415	1 335 (94,3 %)	80 (5,7 %)
de la Région-de-Sherbrooke	40	1 186	916 (77,2 %)	270 (22,8 %)
René-Lévesque	23	238	170 (71,4 %)	68 (28,6 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
de la Rivéraine	23	377	363 (96,3 %)	14 (3,7 %)
Riverside	21	379	371 (97,9 %)	8 (2,1 %)
des Rives-du-Saguenay	32	811	806 (99,4 %)	5 (0,6 %)
de la Rivière-du-Nord	45	1 013	742 (73,2 %)	271 (26,8 %)
de Rouyn-Noranda	16	287	190 (66,2 %)	97 (33,8 %)
de Saint-Hyacinthe	40	988	426 (43,1 %)	562 (56,9 %)
des Samares	73	1 420	1 352 (95,2 %)	68 (4,8 %)
Sir-Wilfrid-Laurier	29	558	558 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Sommets	29	439	439 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de Sorel-Tracy	15	319	92 (28,8 %)	227 (71,2 %)
des Trois-Lacs	34	748	741 (99,1 %)	7 (0,9 %)
du Val-des-Cerfs	37	1 216	881 (72,5 %)	335 (27,5 %)
de la Vallée-des-Tisserands	26	354	88 (24,9 %)	266 (75,1 %)
Western Québec	19	357	263 (73,7 %)	94 (26,3 %)
Total	2 364	50 508	39 943 (79,1 %)	10 565 (20,9 %)

Annexe 2 – Données détaillées, mises à jour le 19 août 2022, par centre de services scolaire / commission scolaire pour les établissements secondaires, centres de formation des adultes et centres de formation professionnelle

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
des Affluents	25	368	271 (73,6 %)	97 (26,4 %)
des Appalaches	5	46	46 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de la Baie-James	6	121	46 (38,0 %)	75 (62,0 %)
de la Beauce-Etchemin	7	270	213 (78,9 %)	57 (21,1 %)
des Bois-Francs	9	197	197 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de la Capitale	9	315	204 (64,8 %)	111 (35,2 %)
Central Québec	11	165	165 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de Charlevoix	2	45	41 (91,1 %)	4 (8,9 %)
du Chemin-du-Roy	18	1 442	506 (35,1 %)	936 (64,9 %)
des Chênes	11	225	225 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Chic-Chocs	8	60	32 (53,3 %)	28 (46,7 %)
au Cœur-des-Vallées	5	145	100 (69,0 %)	45 (31,0 %)
de la Côte-du-Sud	8	274	138 (50,4 %)	136 (49,6 %)
crie	2	108	29 (26,9 %)	79 (73,1 %)
des Découvreurs	13	263	207 (78,7 %)	56 (21,3 %)
des Draveurs	11	229	229 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Eastern Shores	12	181	103 (56,9 %)	78 (43,1 %)
Eastern Townships	4	93	93 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
de l'Énergie	12	972	213 (21,9 %)	759 (78,1 %)
English-Montréal	21	415	354 (85,3 %)	61 (14,7 %)
de l'Estuaire	5	79	79 (100,0 %)	0 (0,0 %)
du Fer	5	101	59 (58,4 %)	42 (41,6 %)
du Fleuve-et-des-Lacs	11	166	123 (74,1 %)	43 (25,9 %)
des Grandes-Seigneuries	30	252	229 (90,9 %)	23 (9,1 %)
Harricana	8	436	195 (44,7 %)	241 (55,3 %)
des Hautes-Laurentides	4	134	97 (72,4 %)	37 (27,6 %)
des Hautes-Rivières	10	229	141 (61,6 %)	88 (38,4 %)
des Hauts-Bois-de-l'Outaouais	11	115	105 (91,3 %)	10 (8,7 %)
des Hauts-Cantons	4	77	66 (85,7 %)	11 (14,3 %)
des Îles	1	33	32 (97,0 %)	1 (3,0 %)
De La Jonquière	3	21	17 (81,0 %)	4 (19,0 %)
de Kamouraska–Rivière-du-Loup	9	256	77 (30,1 %)	179 (69,9 %)
Kativik	3	3	1 (33,3 %)	2 (66,7 %)
du Lac-Abitibi	3	265	166 (62,6 %)	99 (37,4 %)
du Lac-Saint-Jean	4	113	104 (92,0 %)	9 (8,0 %)
du Lac-Témiscamingue	4	128	62 (48,4 %)	66 (51,6 %)
des Laurentides	8	270	130 (48,1 %)	140 (51,9 %)
de Laval	31	622	618 (99,4 %)	4 (0,6 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Lester-B.-Pearson	17	255	192 (75,3 %)	63 (24,7 %)
du Littoral	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Marguerite-Bourgeoys	25	585	330 (56,4 %)	255 (43,6 %)
Marie-Victorin	23	685	590 (86,1 %)	95 (13,9 %)
des Mille-Îles	16	399	250 (62,7 %)	149 (37,3 %)
de Montréal	67	1 863	1 188 (63,8 %)	675 (36,2 %)
des Monts-et-Marées	4	104	92 (88,5 %)	12 (11,5 %)
de la Moyenne-Côte-Nord	3	35	35 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Navigateurs	21	208	166 (79,8 %)	42 (20,2 %)
New Frontiers	2	148	121 (81,8 %)	27 (18,2 %)
de l'Or-et-des-Bois	4	98	69 (70,4 %)	29 (29,6 %)
des Patriotes	16	418	389 (93,1 %)	29 (6,9 %)
du Pays-des-Bleuets	13	190	168 (88,4 %)	22 (11,6 %)
des Phares	9	218	176 (80,7 %)	42 (19,3 %)
de la Pointe-de-l'Île	19	879	725 (82,5 %)	154 (17,5 %)
des Portages-de-l'Outaouais	3	103	47 (45,6 %)	56 (54,4 %)
de Portneuf	4	53	53 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Premières-Seigneuries	19	514	403 (78,4 %)	111 (21,6 %)
de la Région-de-Sherbrooke	16	352	240 (68,2 %)	112 (31,8 %)
René-Lévesque	7	106	76 (71,7 %)	30 (28,3 %)

Nom du CSS/CS	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
de la Riveraine	9	143	127 (88,8 %)	16 (11,2 %)
Riverside	8	141	126 (89,4 %)	15 (10,6 %)
des Rives-du-Saguenay	9	314	267 (85,0 %)	47 (15,0 %)
de la Rivière-du-Nord	17	281	137 (48,8 %)	144 (51,2 %)
de Rouyn-Noranda	3	142	90 (63,4 %)	52 (36,6 %)
de Saint-Hyacinthe	12	721	258 (35,8 %)	463 (64,2 %)
des Samares	22	438	389 (88,8 %)	49 (11,2 %)
Sir-Wilfrid-Laurier	10	247	247 (100,0 %)	0 (0,0 %)
des Sommets	10	166	166 (100,0 %)	0 (0,0 %)
de Sorel-Tracy	6	111	44 (39,6 %)	67 (60,4 %)
des Trois-Lacs	13	266	261 (98,1 %)	5 (1,9 %)
du Val-des-Cerfs	10	1 313	753 (57,3 %)	560 (42,7 %)
de la Vallée-des-Tisserands	13	396	205 (51,8 %)	191 (48,2 %)
Western Québec	9	157	110 (70,1 %)	47 (29,9 %)
Total	793	21 287	14 207 (66,7 %)	7 080 (33,3 %)

Annexe 3 – Données détaillées, mises à jour le 28 septembre 2022, pour les établissements d'enseignement privés

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Académie Antoine Manseau	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Blaise Pascal	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Chrétienne Rive Nord	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie culturelle de Laval	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie des pompiers	1	2	0 (0,0 %)	2 (100,0 %)
Académie des Sacrés-Cœurs	1	20	20 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Étoile du Nord Laval	1	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie François-Labelle	1	13	13 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie hébraïque	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Ibn Sina	2	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie internationale Zig Zag	4	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Kells	3	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Kuper	3	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Lafontaine	1	40	40 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Lavalloise	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Louis-Pasteur	1	10	10 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Marie-Claire	2	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Marie-Laurier	4	34	34 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Michèle-Provost	1	24	24 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Académie Saint-Louis	2	72	72 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Solomon Schechter	2	64	64 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Ste-Thérèse	2	113	113 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie St-Margaret	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Académie Trivium	1	7	7 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Alexander von Humboldt École internationale allemande	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Campus Notre-Dame-de-Foy	1	55	55 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre académique de Lanaudière	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre académique de l'Outaouais	1	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre académique Fournier	2	30	30 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre de formation professionnelle d'électrolyse et d'esthétique	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre d'intégration scolaire	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Centre François-Michelle	3	65	65 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Beaubois	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Bourget	2	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège CDI Administration. Technologie. Santé	2	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Champagneur	1	35	35 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Charlemagne	1	16	16 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Charles-Lemoyne	4	71	71 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Citoyen	1	17	17 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Clarétain de Victoriaville	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège d'Anjou	1	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de Champigny	1	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec, campus de Longueuil	3	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de L'Assomption	1	24	24 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de Lévis	1	39	39 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de l'Ouest de l'Île	1	33	33 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de Montréal	1	22	22 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière	1	35	35 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège des Hauts Sommets	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Dina-Bélanger	1	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège du Mont-Sainte-Anne	1	5	3 (60,0 %)	2 (40,0 %)
Collège Durocher Saint-Lambert	2	46	46 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Esther-Blondin	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Français de Longueuil	3	32	32 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Français de Montréal	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège François-Delaplace	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège François-de-Laval	1	39	34 (87,2 %)	5 (12,8 %)
Collège Héritage de Châteauguay	1	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Herzing	1	3	1 (33,3 %)	2 (66,7 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège International Marie de France	2	56	56 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Jacques-Prévert	1	17	17 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Jean de la Mennais	2	70	70 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Jean-De-Brébeuf	1	68	68 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Jean-Eudes	1	66	56 (84,8 %)	10 (15,2 %)
Collège Jésus-Marie de Sillery	1	41	41 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège LaSalle	1	44	31 (70,5 %)	13 (29,5 %)
Collège Laurentien	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Laval	1	131	131 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Letendre	1	22	22 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Marie-de-l'Incarnation	1	30	24 (80,0 %)	6 (20,0 %)
Collège Milestone	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Mont-Royal	2	26	26 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Mont-Sacré-Cœur	1	27	27 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Mont-Saint-Louis	1	29	29 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Notre-Dame	1	28	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Notre-Dame-de-l'Assomption	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Notre-Dame-de-Lourdes	1	29	29 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Nouvelles Frontières	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Pasteur	2	25	21 (84,0 %)	4 (16,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Collège Prep International	1	2	1 (50,0 %)	1 (50,0 %)
Collège Regina Assumpta	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Reine-Marie	1	34	34 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Rivier	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau	1	32	32 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Bernard	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
Collège Saint-Charles-Garnier	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Sainte-Anne	1	58	49 (84,5 %)	9 (15,5 %)
Collège Sainte-Marcelline	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Hilaire	1	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Joseph de Hull	1	28	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Maurice	1	50	50 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Paul	1	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Saint-Sacrement	1	41	41 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Stanislas	2	74	74 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège St-Jean-Vianney	3	10	10 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Supérieur de Montréal	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Trafalgar pour filles	1	24	24 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Trinité	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Collège Ville-Marie	1	15	14 (93,3 %)	1 (6,7 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
ÉcolACTion	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École à pas de géant	1	26	26 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Akiva	1	21	21 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Alex Manoogian	2	22	22 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Anglissimo	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École au Jardin Bleu	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
École Augustin Roscelli	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
École bilingue Notre-Dame de Sion	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Buissonnière	1	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Charles Perrault (Laval)	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Charles-Perrault (Pierrefonds)	1	19	19 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École communautaire Belz	4	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École de l'Excellence	1	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École de technologie gazière	1	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École du Routier G.C.	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École du Routier R.C.	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Imagine	2	8	7 (87,5 %)	1 (12,5 %)
École internationale des Apprenants	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Jésus-Marie de Beauceville	1	57	35 (61,4 %)	22 (38,6 %)
École la Nouvelle Vague	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École La Source	2	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Le Sommet	3	56	56 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Les Trois Saisons	1	17	17 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Lucien-Guilbault	1	10	10 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Maïmonide	2	10	8 (80,0 %)	2 (20,0 %)
École Marcelle-Mallet	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Marie Gibeau	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Marie-Anne	1	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Marie-Clarac	2	26	26 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Miss Edgar et Miss Cramp	1	24	23 (95,8 %)	1 (4,2 %)
École Montessori	2	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de la Mauricie	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de Laval	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de l'Outaouais	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de Montréal	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de Québec	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori de Saint-Lazare	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori International Blainville	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Montessori Internationale Montréal	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
École Montessori Ville-Marie	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École nationale de cirque	1	13	13 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Notre Dame de Nareg	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École orale de Montréal pour les sourds	1	15	1 (6,7 %)	14 (93,3 %)
École oraliste de Québec pour enfants sourds	1	19	19 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Peter Hall	2	126	126 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Plein Soleil	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École première Mesifta du Canada	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Rudolf Steiner de Montréal	1	15	15 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Sainte-Anne	1	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Sainte-Famille	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Saint-Joseph	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire de Bromptonville	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire du verbe divin	1	5	5 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire Duval	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire Marcellin-Champagnat	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire Mont-Saint-Sacrement	1	21	21 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire privée François-Bourrin	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe	1	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Selwyn House	2	49	32 (65,3 %)	17 (34,7 %)
École Socrates-Démosthène	6	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
École trilingue Vision Beauce	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Québec nord	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Rive-Sud	1	7	7 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Saguenay	1	7	7 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision St-Augustin	1	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Trilingue Vision St-Jean	1	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Terrebonne	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Trois-Rivières	2	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École trilingue Vision Varennes	2	11	11 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Trilingue Vision Victoriaville	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Val Marie	1	60	60 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Vision Sherbrooke	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
École Yaldei	3	47	47 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Écoles musulmanes de Montréal	2	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Édu2	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Éducation Plus	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Église-École Académie chrétienne de la Foi	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Église-École Alpha Oméga	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
ESIDEM	1	1	1 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Externat Mont-Jésus-Marie	1	17	17 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Externat Sacré-Cœur	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
Externat Saint-Cœur de Marie	1	26	26 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Externat St-Jean-Berchmans	1	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Extra Centre de Formation	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Institut d'enseignement de Sept-Îles	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Institut Saint-Joseph	1	25	25 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Institut secondaire Keranna	1	67	67 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Institut Teccart	4	9	9 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Institut technique Aviron de Montréal	2	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent	1	29	29 (100,0 %)	0 (0,0 %)
La Petite Académie	1	12	9 (75,0 %)	3 (25,0 %)
La Réussite	1	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'Académie Beth Rivkah pour filles	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'Académie Centennial	3	3	3 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'Académie de la Vallée du Roy	1	6	6 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Le Salésien	1	14	14 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Le Séminaire Sainte-Marie	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
L'École Ali Ibn Abi Talib	1	4	4 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'École arménienne Sourp Hagop	1	28	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'École des Premières Lettres	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
L'École des Ursulines de Québec et Loretteville	2	11	4 (36,4 %)	7 (63,6 %)
L'École du Routier Professionnel du Québec	1	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'École l'Eau-Vive	1	10	10 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'École Sacré-Cœur de Montréal	1	18	18 (100,0 %)	0 (0,0 %)
L'École St-Georges de Montréal	2	21	21 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Les écoles Azrieli Talmud Torah - Herzliah	4	28	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Les écoles communautaires Skver	2	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz	2	17	17 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Les Filles de Sainte-Marie de Leuca	1	2	2 (100,0 %)	0 (0,0 %)
OneSchool Global Campus de Montréal	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie	1	50	50 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Pensionnat Notre-Dame-des-Anges	1	7	7 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Saint-Jean-Eudes	1	31	31 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire de Chicoutimi - services éducatifs	1	13	13 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire de Sherbrooke	1	40	40 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire des Pères Maristes	1	55	55 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire du Sacré Cœur	1	12	12 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé	1	8	8 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire Saint-François	1	30	30 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières	1	34	34 (100,0 %)	0 (0,0 %)

Nom de l'organisme	Nombre de bâtiments	Nombre de points d'eau	Nombre de points d'eau	
			Conformes	Non conformes
Succès Scolaire	1	1	0 (0,0 %)	1 (100,0 %)
The Study	2	26	26 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Villa Maria	1	73	36 (49,3 %)	37 (50,7 %)
Villa Sainte-Marcelline	4	28	28 (100,0 %)	0 (0,0 %)
Total	298	4 330	4 163 (96,1 %)	167 (3,9 %)

